VALORE DI I c.to c.to PRESUNTA SUL QUADRO
Icc3F= 16,27 (KA)
IccFN= / (KA)
ΔV% SUL QUADRO= 0,07
TENSIONE NOMINALE 800 (V)
FREQUENZA 50 (Hz)
SISTEMA DI NEUTRO TN-S
GRADO DI PROTEZIONE DEL QUADRO IP31
IDENTIFICAZIONE QUADRO

QBT1CAB1

QUADRO BT 1 CABINA MT/BT 1

CARATT. APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE :
–INT. AUT. MAGN. : "CURVA C" OVE NON SPECIFICATO ALTRO TIPO DI CURVA
–INT. AUT. MAGN. DIFF. : "CLASSE AC" OVE NON SPECIFICATO ALTRO TIPO DI CLASSE
–INT. AUT. MAGN. DIFF. : "CLASSE A si" (Super immunizzato Antiperturbazione) SE INDIVIDUATO CON TALE SEGNO GRAFICO

Contatto di segnalazione guasto
Contatto ausiliario di stato
Morsetto per collegamento apparecchiature e contatti esterni al quadro
Morsetto per collegamento apparecchiature e contatti interni al quadro

NOTE :
Tutte le parti attive interne al quadro dovranno avere grado di protezione non inferiore ad IP2X

VALORE DI Icc3F CALCOLATO CON IL CONTRIBUTO DEL TRAFO E DELL'IMPIANTO FTV

I POTERI D'INTERRUZIONE SONO RIFERITI ALLA NORMA INDUSTRIALE CEI EN 60947-2

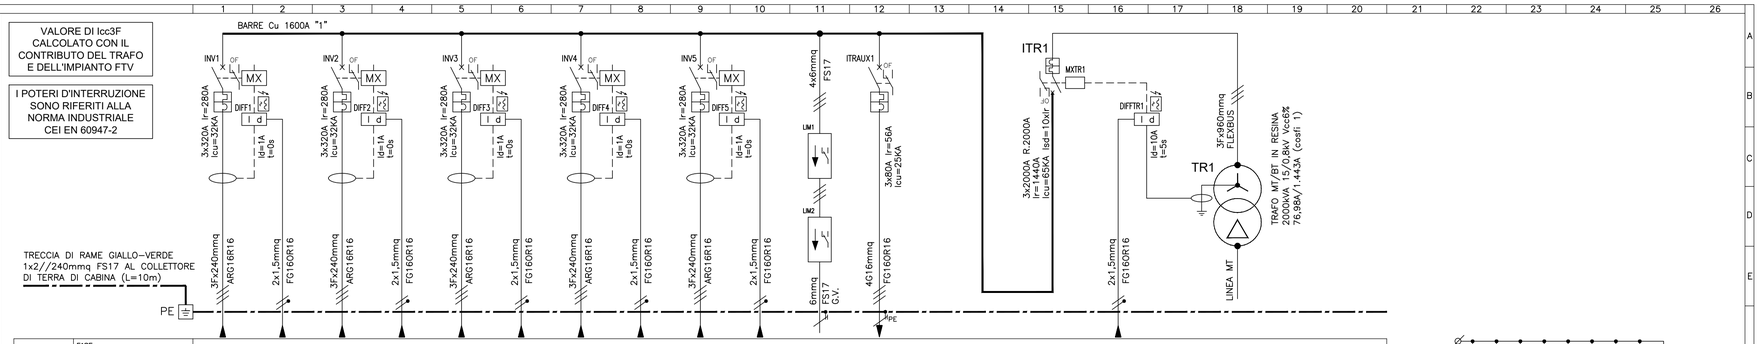

| | | |